

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ  
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ  
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

**№ 5034-16**

г. Москва

Выдано

“ 18 ” ноября 2016 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”  
Россия, 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, 60  
Тел: (495) 775-15-10, факс: (495) 775-15-11

**изготовители** ЗАО “Завод Минплита”  
Россия, 454930, Челябинская обл., Сосновский р-н, д.Таловка, Промпло-  
щадка ЗАО “Завод Минплита”. Тел/факс: (351) 449-24-00  
АО “ИЗОРОК”  
Россия, 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н., п.Строитель,  
ул.Промышленная, стр.2. Тел/факс: (4752) 777-044, 775-401

**наименование  
продукции** Плиты ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР,  
ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС, ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР,  
ИЗОВЕР ЛАЙТ, ИЗОВЕР СТАНДАРТ из минеральной (каменной) ваты на  
синтетическом связующем

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** - плиты представляют собой изделия в форме прямоугольного параллелепипеда из волокон минеральной (каменной) ваты, скрепленных между собой отвержденным синтетическим связующим.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - для применения в качестве теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях, изделиях и системах, в т.ч. в системах утепления с внешней стороны наружных стен зданий и сооружений различного назначения. Плиты ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ, ИЗОВЕР ЛАЙТ и ИЗОВЕР СТАНДАРТ применяются в навесных фасадных системах с воздушным зазором, плиты ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ФАСАД ПЛЮС, ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР применяются в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Плиты ИЗОВЕР ПЛАСТЭР применяются в фасадных теплоизоляционных композиционных системах

с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке. Могут применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2012 и зонах влажности по СП 50.13330.2012.

**ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ** - Плотность плит, в зависимости от марки, - от 34 до 155 кг/м<sup>3</sup>. Прочность на сжатие при 10%-ной деформации - от 10 до 50 кПа, предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям - от 3 до 17 кПа. Плиты относятся к негорючим (НГ) материалам. По содержанию естественных радионуклидов плиты относятся к I классу строительных материалов. Расчетные значения теплопроводности в соответствии с СП 50.13330.2012 - менее 0,05 Вт/(м·К).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** - для изготовления плит применяют минеральные волокна на основе изверженных горных пород и связующее, состоящее из раствора синтетической смолы, гидрофобизирующих, обеспыливающих и модифицирующих добавок. Плиты применяют в соответствии с проектной документацией на основе действующих нормативных документов. Транспортирование и хранение плит – в соответствии с инструкциями изготовителя и положениями, указанными в приложении.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА** - технические условия изготовителя продукции, экспертные заключения по результатам санитарно-химических испытаний, сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, протоколы теплотехнических испытаний плит, законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения “Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве” (ФАУ “ФЦС”) от 18 октября 2016 г. на 11 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до “ 03 ” марта 2019 г.

Заместитель Министра  
строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Российской Федерации



Х.Д.Мавлияров

Зарегистрировано “ 18 ” ноября 2016 г., регистрационный № 5034-16,  
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 4824-16 от 03 марта 2016 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ”  
(ФАУ “ФЦС”)

г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### Техническая оценка пригодности для применения в строительстве

“Плиты ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, ИЗОВЕР ФАСАД,  
ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС, ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР, ИЗОВЕР ЛАЙТ, ИЗОВЕР СТАНДАРТ  
из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем”

изготовители ЗАО “Завод Минплита”

Россия, 454930, Челябинская обл., Сосновский р-н, д.Таловка, Промплощадка ЗАО “Завод Минплита”. Тел/факс: (351) 449-24-00

АО “ИЗОРОК”

Россия, 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н., п.Строитель, ул.Промышленная, стр.2. Тел/факс: (4752) 777-044, 775-401

заявитель

ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”

Россия, 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, 60  
Тел: (495) 775-15-10, факс: (495) 775-15-11

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 11 страницах, заверенных печатью ФАУ “ФЦС”.

Директор ФАУ “ФЦС”



Д.В. Михеев

18 октября 2016 г.



## ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 (в редакции постановления Правительства от 05 января 2015 г. № 9) новые материалы, изделия и конструкции подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ “О техническом регулировании” определены виды действующих в стране нормативных документов, которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и разработанные для обеспечения их соблюдения национальные стандарты и своды правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до разработки технических регламентов - государственные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти. При наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в строительстве не требуется.

Наличие стандартов организаций или технических условий на новую продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение пригодности должны осуществляться в процессе освоения производства и применения новой продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических условий, которые являются составной частью конструкторской или технологической документации.

Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых с её применением строительных и монтажных работ осуществляется на добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в документации которых определены правила проведения сертификации этой продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в ТС.

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по требованию заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой организации, членом которой является организация, выполняющая работы с применением продукции, на которую распространяется ТС.

Настоящее Введение представляется в порядке информации.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) являются плиты ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС, ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР, ИЗОВЕР ЛАЙТ, ИЗОВЕР СТАНДАРТ из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем (далее – плиты или продукция), разработанные ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус” (Московская обл., г. Егорьевск) и изготавливаемые ЗАО “Завод Минплита” (Челябинская обл., Сосновский р-н, д. Таловка) и АО “ИЗОРОК” (Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель).

1.2. ТО содержит:

назначение и область применения продукции;

принципиальное описание продукции, позволяющее проведение ее идентификации;

основные технические характеристики и свойства продукции, характеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства продукции;

дополнительные условия по контролю качества производства продукции;

выводы о пригодности и допускаемой области применения продукции.

1.3. В заключении подтверждаются характеристики продукции, приведенные в документации изготовителя, которые могут быть использованы при разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.

1.4. Вносимые изготовителем продукции изменения в документацию по производству продукции отражаются в обосновывающих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затрагивают приведенные в заключении данные.

Заключение может быть дополнено и изменено также по инициативе ФАУ “ФЦС” при появлении новой информации, в т.ч. научных данных.

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновывающих материалах технические решения. Держателем подлинника технического свидетельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения материалов, представленных заявителем, технологической документации изготовителя, содержащей основные правила производства продукции, а также результатов проведенных расчетов, испытаний и экспертиз и других обосновывающих материалов, которые были использованы при подготовке заключения и на которые имеются ссылки. Перечень этих материалов приведен в разделе 6 заключения.

## 2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1. Плиты представляют собой изделия в форме прямоугольного параллелепипеда из волокон минеральной (каменной) ваты, скрепленных между собой отвержденным связующим.



2.2. Плотность и линейные размеры плит, а также предельные отклонения от них приведены в табл.1.

Таблица 1

Марка плит	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	Размеры (допускаемые отклонения), мм*)			Обозначения НД на методы контроля
		Длина	Ширина	Толщина**)	
ИЗОВЕР ВЕНТИ	90÷110 <sup>1</sup> 75÷100 <sup>2</sup>	1000; 1200 (±10)	600 (±5)	30÷200 (+3, -2) с интервалом 10	
ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ	75÷95 <sup>1</sup> 65÷85 <sup>2</sup>	1000; 1200 (±10)	600 (±5)	30÷200 (+3, -2) с интервалом 10	
ИЗОВЕР ПЛАСТЭР	90÷110 <sup>1</sup> 75÷100 <sup>2</sup>	1000; 1200 (±10)	600 (±5)	30÷200 (+3, -2) с интервалом 10	
ИЗОВЕР ФАСАД	120÷150 <sup>3</sup> 110÷135 <sup>4</sup>	1000; 1200 (±10)	600 (±5)	30÷200 (+3, -2) с интервалом 10	ГОСТ EN 822-2011
ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС	130÷155	1000; 1200 (±10)	600 (±5)	30÷200 (+3, -2) с интервалом 10	ГОСТ EN 823-2011
ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР	80÷110	1200 (±10)	600 (±5)	30÷200 (+3, -2) с интервалом 10	ГОСТ EN 1602-2011
ИЗОВЕР ЛАЙТ	34÷42	1000; 1200 (±10)	500; 600 (±5)	50÷200 (+3, -2) с интервалом 10	
ИЗОВЕР СТАНДАРТ	40÷50	1000; 1200 (±10)	500; 600 (±5)	50÷200 (+3, -2) с интервалом 10	

1) – при толщине 30 и 40 мм;

3) – при толщине 30÷100 мм;

2) – при толщине ≥50 мм;

4) – при толщине ≥110 мм;

\*) – другие размеры в соответствии с заказом;

\*\*) – измерение толщины, в т.ч. для определения плотности, плит ИЗОВЕР ЛАЙТ и ИЗОВЕР СТАНДАРТ осуществляется под удельной нагрузкой 50 (±1,5) Па, плит остальных марок – под удельной нагрузкой 250 (±%) Па

2.3. Заявленные отклонения от прямоугольности не превышают плит ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС, ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР не превышают 5 мм/м (определяются по ГОСТ EN 824-2011).

2.4. Заявленные отклонения от плоскостности плит ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС, ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР не превышают 6 мм (определяются по ГОСТ EN 825-2011).

2.5. Теплотехнические характеристики\* плит (декларируются изготовителем) приведены в табл.2.

Таблица 2

Марка плиты	Теплопроводность, Вт/(м·К), не более			
	при (283±2)К, $\lambda_{10}$	при (298±2)К, $\lambda_{25}$	расчетные значения при условиях эксплуатации А и Б по СП 50.13330.2012	
			$\lambda_A$	$\lambda_B$
ИЗОВЕР ВЕНТИ	0,035	0,037	0,038	0,039
ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ	0,035	0,037	0,038	0,039
ИЗОВЕР ПЛАСТЭР	0,035	0,037	0,038	0,039
ИЗОВЕР ФАСАД	0,037	0,039	0,041	0,042
ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС	0,037	0,039	0,041	0,042
ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР	0,036	0,038	0,040	0,041
ИЗОВЕР ЛАЙТ	0,036	0,038	0,039	0,040
ИЗОВЕР СТАНДАРТ	0,035	0,037	0,038	0,039

ГОСТ 31925-  
2011 (EN  
12667-2001)  
ГОСТ 7076  
СП 23-101-  
2004, прил.Е

ФДС  
Обозначения  
НД на методы  
контроля

\*) – расчетные массовые отношения влаги в материалах для условий А и Б составляют соответственно 1 % и 2 % (соответствуют значениям сорбции водяного пара из атмосферного воздуха при относительной влажности воздуха 80% и 97%).

2.6. Плиты предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях, изделиях и системах, в том числе в системах утепления с внешней стороны наружных стен зданий и сооружений различного назначения.

2.7. Основное назначение плит, в зависимости от марки, приведено в табл. 3.

Таблица 3

Марка плит	Основное назначение
ИЗОВЕР ВЕНТИ	Однослочная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором. Наружный слой при двухслойном выполнении теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором. Средний теплоизоляционный слой в бетонных и железобетонных стеновых панелях
ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ	Однослочная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором. Наружный слой при двухслойном выполнении теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором. Средний теплоизоляционный слой в бетонных и железобетонных стеновых панелях
ИЗОВЕР ПЛАСТЭР	Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке. Средний теплоизоляционный слой в бетонных и железобетонных стеновых панелях
ИЗОВЕР ФАСАД	Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями или с облицовкой керамическими (клинкерными) плитками. Рассечки, в т.ч. противопожарные, в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада горючих материалов, например, пенополистирола.



Марка плит	Основное назначение
ИЗОВЕР ФАСАД- ПЛЮС	<p>Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями или с облицовкой керамическими (кликерными) плитками.</p> <p>Рассечки, в т.ч. противопожарные, в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада горючих материалов, например, пенополистирола.</p>
ИЗОВЕР ФАСАД- МАСТЕР	<p>Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями на малоэтажных (до 4-х этажей) зданиях и сооружениях.</p> <p>Рассечки, в т.ч. противопожарные, в фасадных теплоизоляционных системах с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада горючих материалов, например, пенополистирола, на малоэтажных (до 4 этажей) зданиях и сооружениях.</p> <p>Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями на участках стен, находящихся внутри застекленных террас, лоджий и балконов, а также для утепления лестничных маршей и площадок независимо от высоты здания.</p>
ИЗОВЕР ЛАЙТ	<p>Ненагруженная теплоизоляция в конструкциях легких покрытий, мансардных помещений, подвесных потолков, наружных и внутренних каркасных стен, перегородок, полов при укладке утеплителя по лагам, скатных кровель при укладке утеплителя в подстропильном или межстропильном пространстве, перекрытий над техническим подпольем.</p> <p>Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении теплоизоляции.</p> <p>Средний теплоизоляционный слой в конструкциях трехслойных стен, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов.</p>
ИЗОВЕР СТАНДАРТ	<p>Ненагруженная теплоизоляция в конструкциях легких покрытий, мансардных помещений, подвесных потолков, наружных и внутренних каркасных стен, перегородок, полов при укладке утеплителя по лагам, скатных кровель при укладке утеплителя в подстропильном или межстропильном пространстве, перекрытий над техническим подпольем.</p> <p>Внутренний слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении теплоизоляции.</p> <p>Однослочная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при применении ветрозащитных материалов на малоэтажных (до 4-х этажей) зданиях.</p> <p>Однослочная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором на участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий или балконов.</p> <p>Средний теплоизоляционный слой в конструкциях трехслойных стен, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов.</p>

2.8. Из плит ИЗОВЕР ФАСАД и ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС могут быть также изготовлены специальные изделия - угловые детали для использования в качестве соединительного элемента противопожарных обрамлений оконных и дверных проемов, а также фрагменты для обрамления мест пропуска инженерных коммуникаций.



2.9. Из плит ИЗОВЕР ВЕНТИ и ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ могут быть также изготовлены полосы-вкладыши для заполнения полостей в местах примыкания противопожарных коробов к оконным и дверным проемам в навесных фасадных системах с воздушным зазором при использовании в качестве основного теплоизоляционного слоя в виде плит из минеральной (стеклянной) ваты.

### 3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Для изготовления плит применяется минеральная (каменная) вата с температурой плавления (спекания) волокон не ниже 1000°C, соответствующая показателям, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Установленное значение	Обозначения НД на методы контроля
Модуль кислотности, не менее	1,8	ГОСТ 2642.3, ГОСТ 2642.4, ГОСТ 2642.7, ГОСТ 2642.8
Водостойкость (рН), не более	3,0	ГОСТ 4640
Средний диаметр волокна, мкм	3÷6	ГОСТ 17177
Содержание неволокнистых включений, % по массе, не более	4,5	ГОСТ 4640

3.2. Физико-механические показатели плит приведены в табл.4.

Таблица 4

Наименование показателя, ед. изм	Установленное значение для плит ИЗОВЕР								Обозначения НД на методы контроля
	ВЕНТИ	ВЕНТИ ОПТИМАЛ	ПЛАСТЭР	ФАСАД	ФАСАД-ПЛЮС	ФАСАД-МАСТЕР	ЛАЙТ	СТАНДАРТ	
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее	20	10	20	45	50	30	-	-	ГОСТ EN 826-2011
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее	4	3	-	15	17	10	-	-	ГОСТ EN 1607-2011
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	-	-	-	-	-	-	6,5	8	ГОСТ EN 1608-2011
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более	-	-	-	-	-	-	12	10	ГОСТ 17177
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м <sup>2</sup> , не более	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	ГОСТ EN 1609-2011
Содержание органических веществ, % по массе, не более	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	3,0	3,5	ГОСТ EN 31430-2011 (ЕН 13820:2003)



Обозначения ИД  
на методы кон-  
троля

Наименование показателя, ед. изм	Установленное значение для плит ИЗОВЕР								ГОСТ 25898-2012
	ВЕНТИ	ВЕНТИ ОПТМАЛ	ПЛАСТЭР	ФАСАД	ФАСАД- ПЛЮС	ФАСАД- МАСТЕР	ЛАЙТ	СТАНДАРТ	
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Воздухопроницаемость, $10^{-6} \cdot \text{м}^3/\text{м}\cdot\text{с}\cdot\text{Па}$ , не более	30	35	-	-	-	-	100	80	ГОСТ EN 29053-2011

3.3. Согласно [6-8] по Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008, в ред. Федеральных законов № 117-ФЗ от 10.07.2012 и № 185-ФЗ от 02.07.2013) плиты относятся к классу пожарной опасности КМ0: негорючие материалы (НГ по ГОСТ 30244-94).

3.4. В соответствии с НРБ-99 по содержанию естественных радионуклидов плиты относятся к I классу строительных материалов.

3.5. Условия применения плит для конкретных случаев устанавливаются в проектной документации на строительство объектов с учетом требований действующих нормативных документов и положений, содержащихся в технических оценках пригодности соответствующих фасадных систем.

#### 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Изготовление плит осуществляется в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке.

4.2. Минеральная вата для изготовления плит производится из сырьевой смеси, состоящей преимущественно из изверженных горных пород.

4.3. В качестве связующего при производстве плит применяют композиции, состоящие из водорастворимых синтетических смол, модифицирующих, гидрофобизирующих, обеспыливающих и других добавок.

4.4. Нормативными документами изготовителя предусмотрен выпуск плит однородной структуры. В плитах не допускается наличие расслоений, разрывов, пустот, посторонних включений, сгустков связующего, непропитанных участков.

4.5. Контроль качества продукции осуществляется в соответствии с периодичностью и процедурами, установленными в нормативной документации изготовителя.

4.6. Предусмотренная нормативными документами изготовителя упаковка в полимерную пленку обеспечивает защиту плит от внешних воздействий и сохранение заявленных технических характеристик в течение установленного изготовителем гарантийного срока.

4.7. В случае, если предполагается длительное (более 3-х месяцев) хранение плит вне крытых складов, рекомендуется дополнительная упаковка поддонов с плитами в полимерную пленку, защищающую от ультрафиолетового излучения.

4.8. При транспортировании и хранении принимаются меры для предотвращения механических повреждений и увлажнения плит.



4.9. Плиты ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ, ИЗОВЕР ЛАЙТ и ИЗОВЕР СТАНДАРТ при применении в навесных фасадных системах с воздушным зазором закрепляют на изолируемых поверхностях тарельчатыми дюбелями.

4.10. При двухслойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором плиты наружного слоя устанавливают со смещением по горизонтали и вертикали относительно внутреннего слоя для перекрытия стыков.

4.11. В навесных фасадных системах с воздушным зазором поверхность плит, обращенная в сторону зазора, как правило, не требует применения ветрозащитных материалов. Необходимость такой защиты на конкретном объекте устанавливается при проектировании на основании соответствующих расчетов с учетом требований пожарной безопасности.

4.12. Плиты ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС и ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР при применении в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями закрепляют на изолируемых поверхностях kleem и тарельчатыми дюбелями в соответствии с техническими решениями соответствующих систем.

4.13. Плиты ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, применяемые в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке, закрепляют на изолируемых поверхностях специальными подвижными держателями.

4.14. При применении плит в конструкциях скатных кровель их наружную поверхность следует защищать ветрогидрозащитными мембранами.

4.15. При применении плит должны соблюдаться правила охраны труда и техники безопасности, установленные СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и другими нормативными документами.

## 5. ВЫВОДЫ

5.1. Плиты ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ, ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС, ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, ИЗОВЕР ЛАЙТ, ИЗОВЕР СТАНДАРТ, изготавливаемые ЗАО “Завод Минплита” (Челябинская обл., Сосновский р-н, д.Таловка) и АО “ИЗОРОК” (Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п.Строитель), пригодны для применения в качестве теплоизоляционного слоя в строительных конструкциях, изделиях и системах, в т.ч. в системах утепления с внешней стороны наружных стен при новом строительстве, реконструкции, реставрации, капитальном ремонте зданий и сооружений различного назначения при условии, что характеристики плит соответствуют принятым в настоящем техническом заключении и в обосновывающих материалах.

5.2. Конкретное применение плит осуществляется в соответствии с назначением, указанным в табл. 3 и в п.п.2.8-2.9 настоящего заключения.

5.3. Плиты должны применяться в соответствии с проектной документацией на основе действующих нормативных документов и с учетом положений, содержащихся в технических свидетельствах соответствующих фасадных систем.

5.4. Плиты могут применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2012 и зонах влажности по СП 50.13330.2012.



5.5. Допускаемая степень агрессивности наружной среды по СП 28.13330.2012 – слабоагрессивная, среднеагрессивная.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Технические условия ООО “Сен-Гобен Строительная Продукция Рус”:

ТУ 5762-015-56846022-2013 “Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем (ИЗОВЕР ЛАЙТ, ИЗОВЕР СТАНДАРТ)”;

ТУ 5762-012-56846022-2013 (с изм.1) “Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем (ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ВЕНТИ ОПТИМАЛ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, ИЗОВЕР ФАСАД, ИЗОВЕР ФАСАЛ-ПЛЮС)”;

ТУ 5762-020-56846022-2015 “Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем (ИЗОВЕР ФАСАД-МАСТЕР)”.

2. Экспертное заключение № 1834-6 от 20.05.2013 г. ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области”, г. Мытищи Московской обл.

3. Экспертные заключения ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве” о соответствии продукции “Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)”:

- № 77.01.12.П.000329.02.15 от 10.02.2015;
- № 77.01.12.П.004073.12.15 от 17.12.2015;
- № 77.01.12.П.002199.08.16 от 08.08.2016 г.;
- № 77.01.12.П.002552.09.16 от 09.09.2016 г.;
- № 77.01.12.П.002599.09.16 от 16.09.2016 г.

4. Сертификат № С-RU.ПБ23.В.00393 от 15.05.2013 соответствия продукции Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). ОС Некоммерческое партнерство “Южно-Уральское техническое общество”, г. Миасс Челябинской обл.

5. Сертификаты соответствия продукции Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ОС “НПО ПОЖЦЕНТР”, г. Москва:

- № С-RU.ПБ37.В.01455 и № С-RU.ПБ37.В.01682 от 17.02.2015;
- № С-RU.ПБ37.В.01834 от 26.07.2016
- № С-RU.ПБ37.В.01836 от 29.07.2016
- № С-RU.ПБ37.В.01849 от 31.08.2016.

6. Протоколы испытаний № 21/61 от 19.04.2013 и № 250 от 20.02.2015 г. ИЛ ФГБУ НИИСФ РААСН, г.Москва.

7. Законодательные акты и нормативные документы:

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”;

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2007 (ред. от 13.07.2015) “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

ГОСТ Р 52953 (ЕН ИСО 9229:2004) “Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения”;

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) “Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия”;

СП 50.13330.2012 “СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий”;

СП 23-101-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий”;

СП 131.13330.2012 “СНиП 23-01-99. Строительная климатология”;

СП 20.13330.2011 “СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия”;


СП 15.13330.2012 “СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции”;

ГОСТ 11024-84. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия”;

СП 28.13330.2012 “СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии”;

НРБ-99. Нормы радиационной безопасности.

Ответственный исполнитель

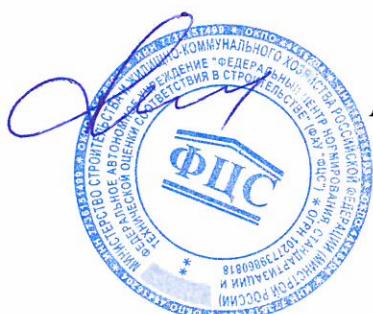

А.Г.Шеремет